

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115

Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34

e.mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:

353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 846.2.У.Д.1 от 19.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из артезианской скважины №72840*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2018 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2018 10 ч. 50 мин.

Кем отобрана проба:

*пом.врача Ермоленко О.Г.*

Цель отбора:

*Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Волозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Парк", водозабор, артезианская скважина №72840*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, бригада №1*

Код пробы (образца): 846.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



*Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*


К протоколу № 846.2.У.Д.1 от 19.06.2018  
Код образца (пробы): 846.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 15.06.2018


Дата окончания испытания: 19.06.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,9±0,1	6,0 ±9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	342,0±7,1	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5,04±0,76	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,81±0,16	5,0	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
 №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)


**№ 1254.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.**

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Парк» х. Безлесный ул. Красная 64  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район х. Безлесный  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Арт. скважина № 72840 водозабор Бригада № 1  
**Вид упаковки:** Стеклянная посуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Пом. врача Ермоленко О.Г.  
**Дата и время отбора пробы:** 15.06.2018г. 09-10 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 15.06.2018 г. 10-50 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).  
**КОД:** 1254.2.У.Д.2

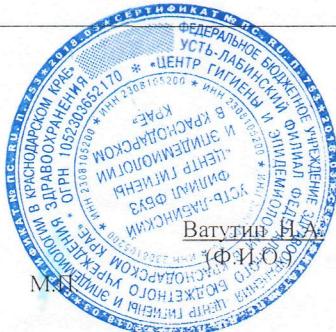
Лицо ответственное за составление данного протокола: \_\_\_\_\_ Сахно Н.В.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1254.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 15.06.2018г.					
Дата окончания исследований: 17.06.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией <b>Шакович Г.И.</b>				Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



\_\_\_\_\_ (Подпись)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: [ulabfguz@mail.ru](mailto:ulabfguz@mail.ru)  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 848.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводного крана*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2018 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2018 10 ч. 50 мин.*

Кем отобрана проба: *пом.врача Ермоленко О.Г.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Волозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Парк", водопроводный кран  
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 134*

Код пробы (образца): *848.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 15.06.2018					
Дата окончания испытания: 18.06.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.  
 (Ф.И.О.)

  
 (Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70


Аттестат аккредитации №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)**

**№ 1256.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.**

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Парк» х. Безлесный ул. Красная 64  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район х. Безлесный  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводный кран ул. Красная 134  
**Вид упаковки:** Стеклянная посуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Пом. врача Ермоленко О.Г.  
**Дата и время отбора пробы:** 15.06.2018г. 10-10 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 15.06.2018 г. 10-50 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1256.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

**Код образца(пробы):** 1256.2.У.Д.2


**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 15.06.2018г.

Дата окончания исследований: 17.06.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией  
**Шакович Г.И.**

Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.П.



(Подпись) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул.Гоголя/Рахпилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: [ulabfguz@mail.ru](mailto:ulabfguz@mail.ru)  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 847.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводного крана*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2018 09 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2018 10 ч. 50 мин.*

Кем отобрана проба: *пом.врача Ермоленко О.Г.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ "Парк" Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Красная, 64*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Волозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Парк", водопроводный кран  
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.Безлесный, ул.Гагарина, 6*

Код пробы (образца): *847.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



*Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

К протоколу № 847.2.У.Д.1 от 18.06.2018


Код образца (пробы): 847.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 15.06.2018

Дата окончания испытания: 18.06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)**

**№ 1255.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.**

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Парк» х. Безлесный ул. Красная 64  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район х. Безлесный  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводный кран ул. Гагарина 6  
**Вид упаковки:** Стеклопосуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Пом. врача Ермоленко О.Г.  
**Дата и время отбора пробы:** 15.06.2018г. 09-40 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 15.06.2018 г. 10-50 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1255.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**


Код образца(пробы): **1255.2.У.Д.2**

**Бактериологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 15.06.2018г.  
Дата окончания исследований: 17.06.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией  
**Шакович Г.И.**

Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.  
(Ф.И.О.)

(Подпись)